
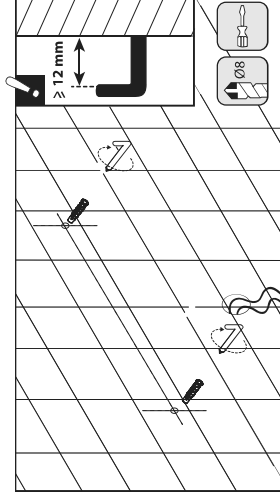





1

Montaje
Assembly
Montage
Zusammenbau
Montaggio
Montaje
Montaż
Bijeenkomst
Fästsystem
Shromazhdovani
Asamblare
Zhromazhdenie

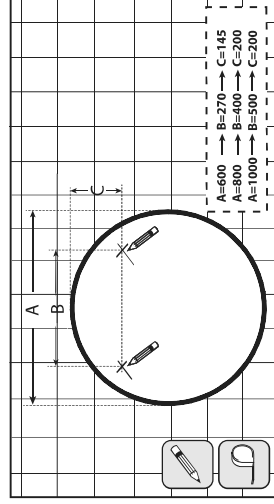


2

Conexionado
Conexion
Connection
Anschlusshinweise
Connessione
Ligação
Podłączenie
Aansluiting
Anslutning
Pripojení
Conexiune
Pripojenie

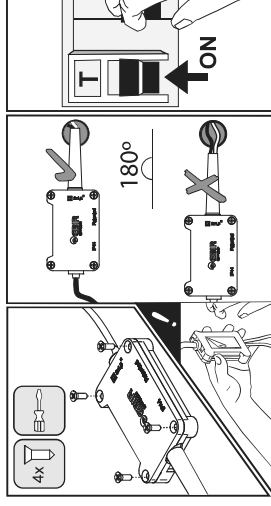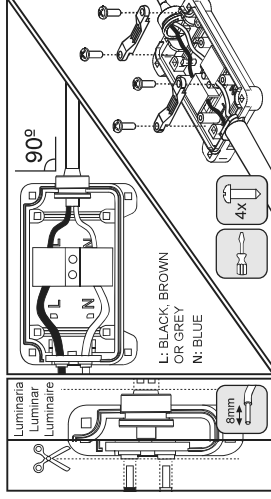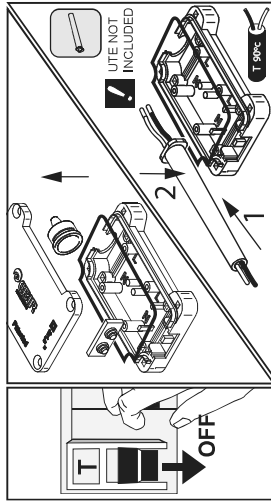

3

Montaje
Assembly
Montage
Zusammenbau
Montaggio
Montaje
Montaż
Bijeenkomst
Fästsystem
Shromazhdovani
Asamblare
Zhromazhdenie

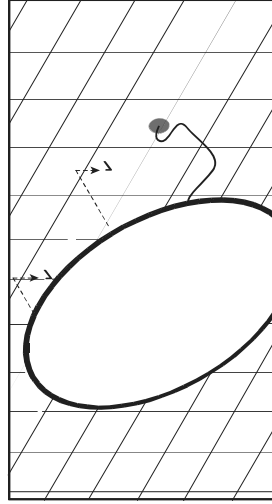

(*1) Instalación de requisitos en Francia de conformidad con las normas NF C 15-100:
Este dispositivo debe ser conectado a la alimentación por una caja de conexión CII IP44 de conformidad con las normas NF C 15-100.
(*1) Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100:
Cet appareil doit être raccorder à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de la norme NF C 15-100.

